


طرح در ضوابط شرکت سراسری ، ابعاد ۷۱۰×۳۰×۵
کد پیکربندی

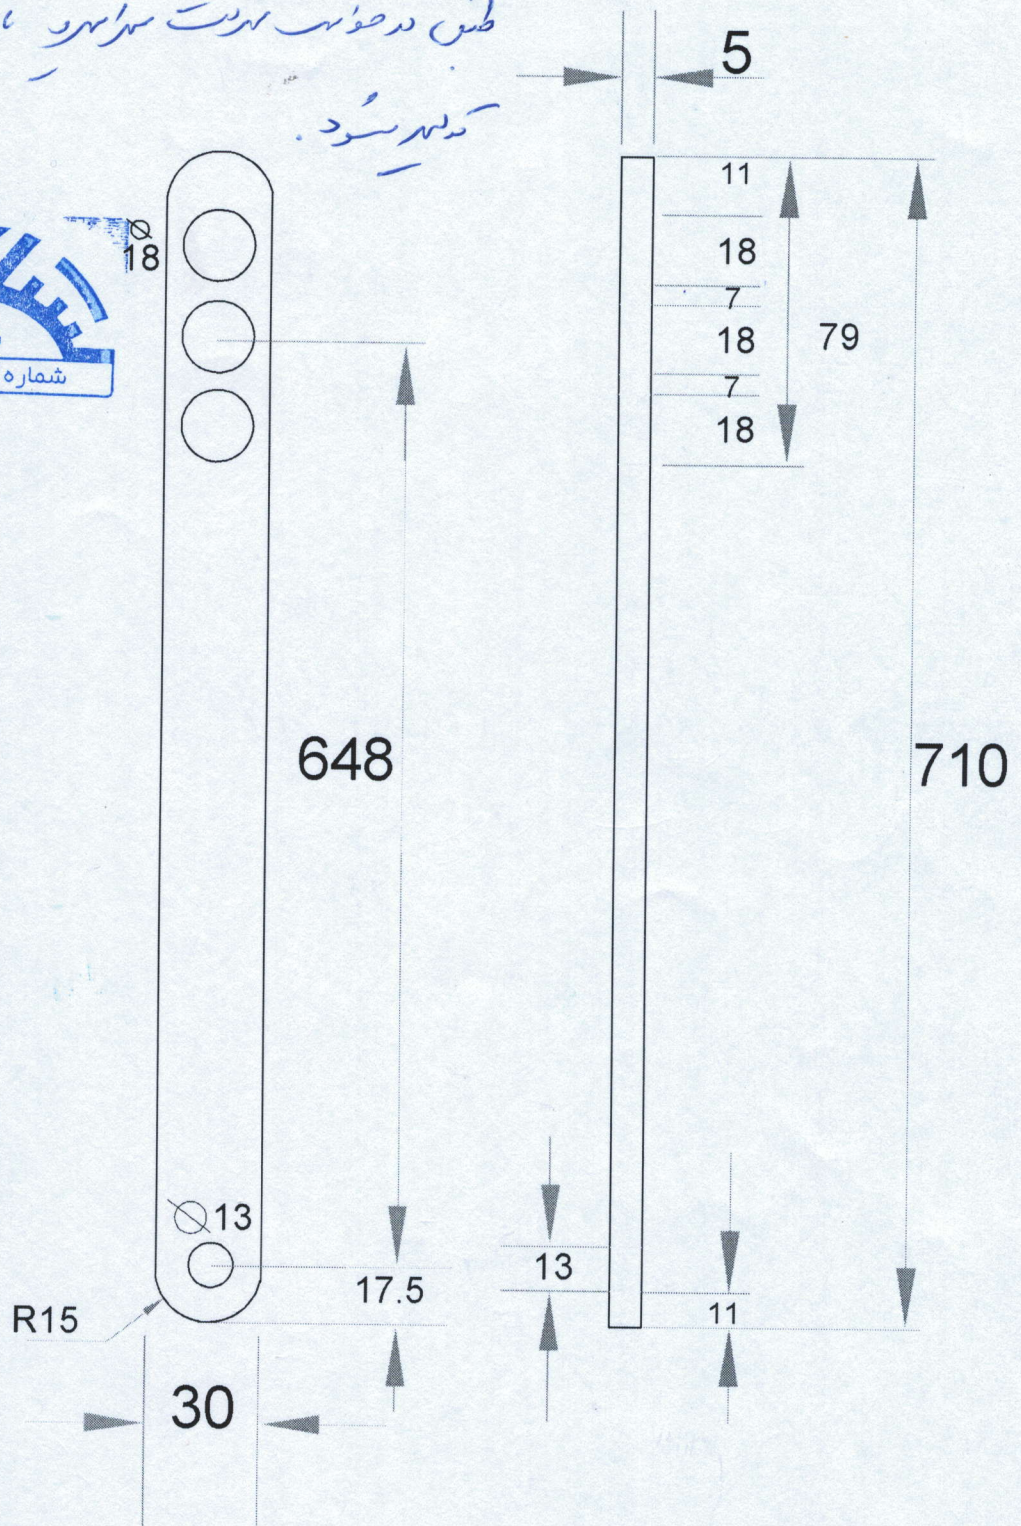

نوع پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت ۸۵ میکرون میباشد.
اندازه ها بر حسب میلیمتر می باشد.

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی		دفتر مهندسی و نظارت		تایید کنندگان : (اعضای کمیسیون فنی)
تسمه حائل زیر سری ۷۱۰×۳۰×۵		طراحی و ترسیم:	آشورنژاد - محسن زاده	هادی منصوریان
		کنترل :	احمد برزگر	محمدرضا محسن زاده
		تصویب :	مهدی دادگر	ابوالفضل فتح نیا
				علی آشورنژاد
شماره استاندارد:		ویرایش	تاریخ	۱۴۰۰/۰۴/۲۹