


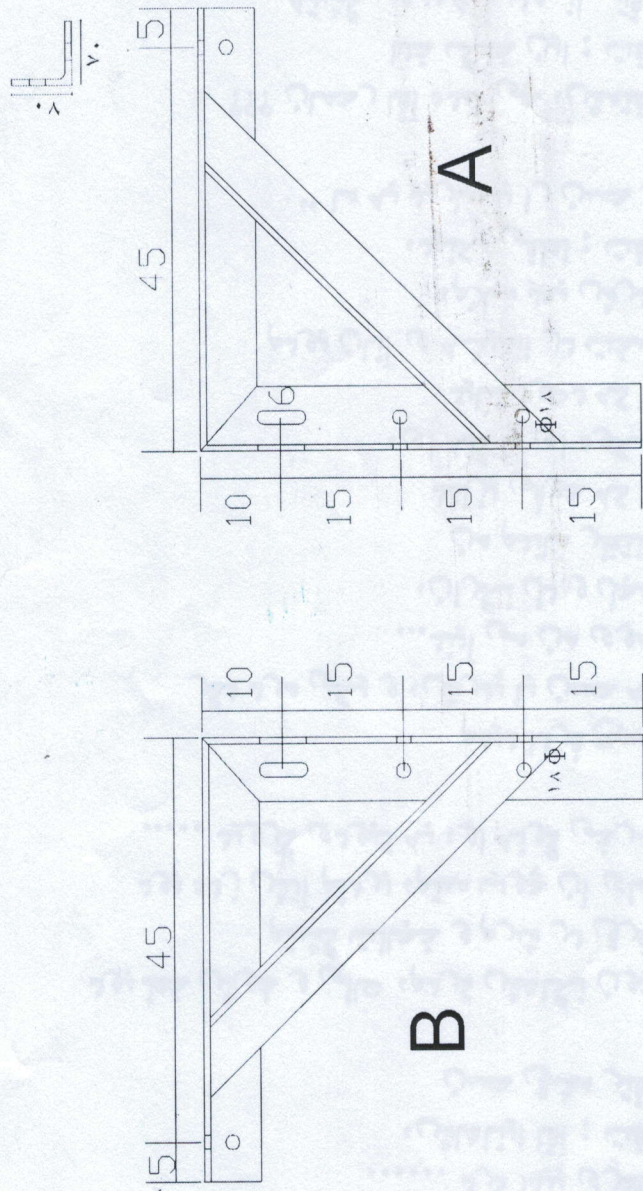

نوع پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت ۸۵ میکرون میباشد.
اندازه ها بر حسب سانتیمتر است،

تایید کنندگان (اعضاء کمیسیون فنی)	دفتر مهندسی و نظارت		شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی	
	هادی منصوریان	محسن زاده	طراحی و ترسیم	مشخصات فنی جلیوز ۱۵۰ متری کابل خودنگهدار
علی رضا قاسمی پور	ابولحسن عریقی	علی رضا قاسمی پور	کنترل :	
محمد رضا محسن زاده		تبرکاز	تصویب :	شماره استاندارد
سید علیرضا یوسفی		۱۳۹۹	تاریخ	