


A

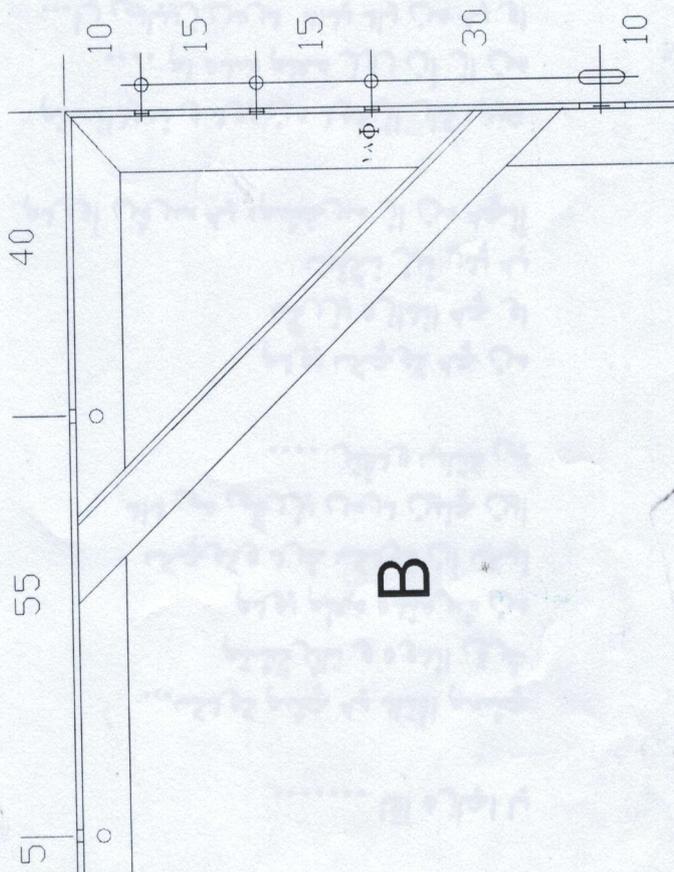

B

نوع پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت ۸۵ میکرون میباشد.  
اندازه ها بر حسب سانتیمتر است،

تاییدکنندگان (اعضای کمیسیون فنی)	دفتر مهندسی و نظارت		شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
	مادی منصوریان	مهندس: طراح/مهندس:	
علی رضا قاسمی پور	محسن زاده	کنترل:	مشخصات فنی جالوپر (هتوری)
ابولحسن عرفی	علی رضا قاسمی پور	مصوب:	کابل خودنگهدار
محمد رضا محسن زاده	شرکای	تاریخ:	
سید علیرضا یوسفی	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	شماره استناد: ۰	