


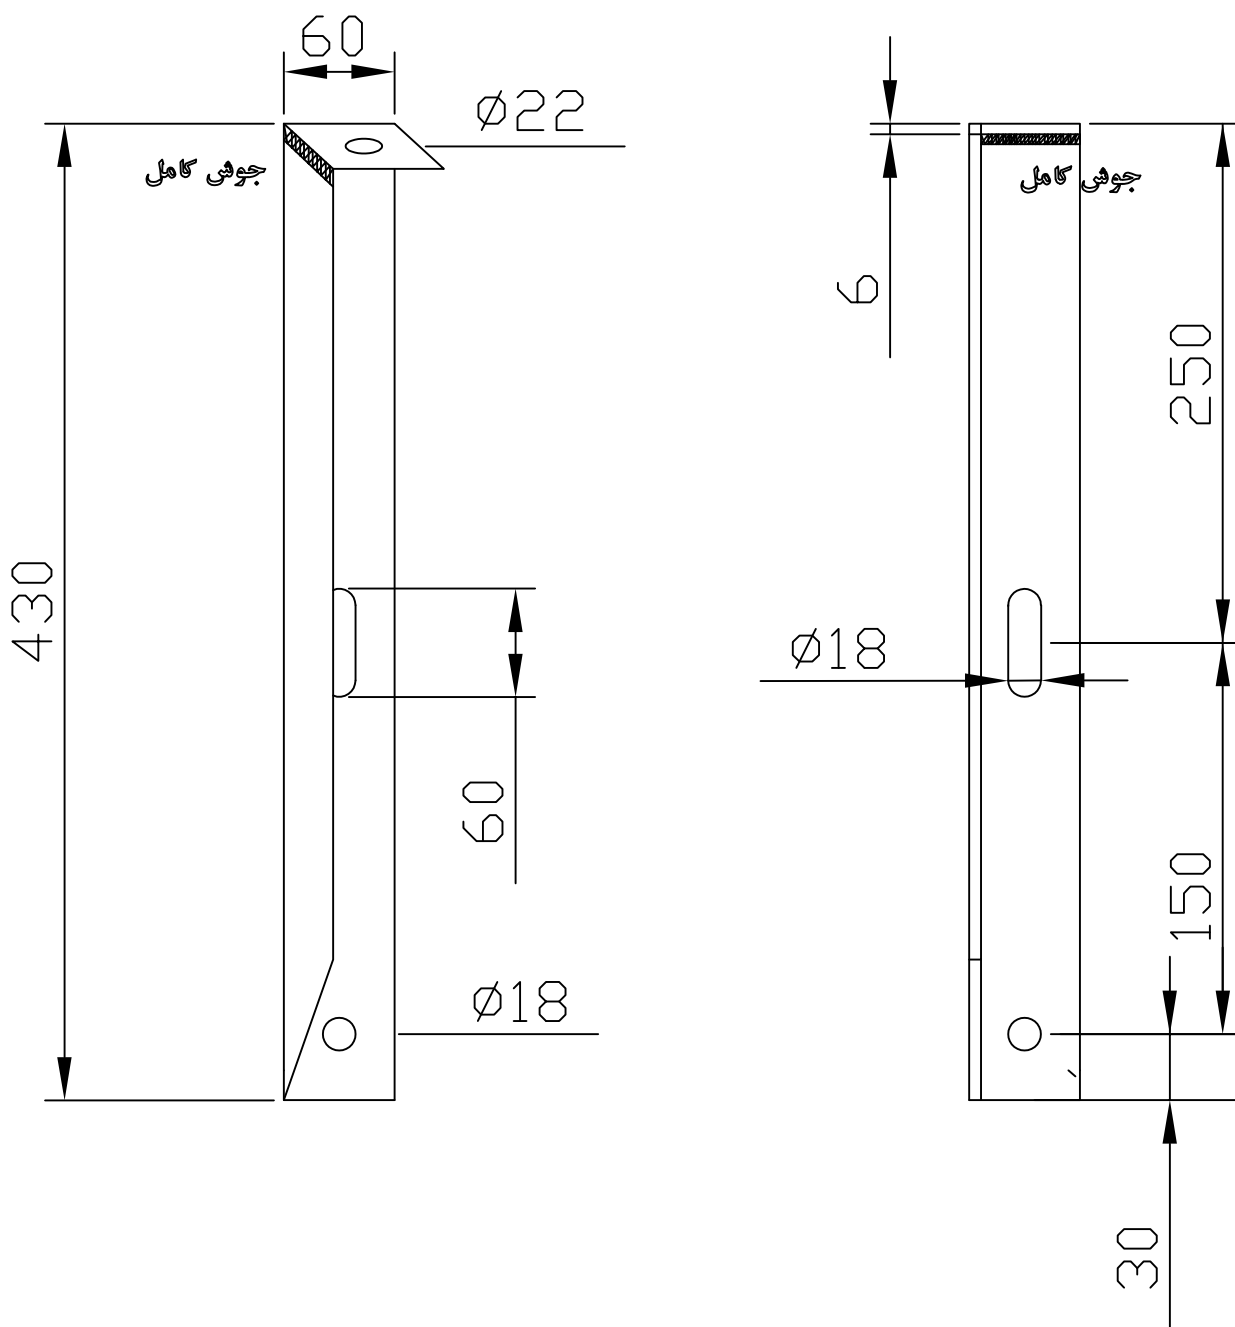

کلیه قسمت‌ها از لایه گالوانیزه گرم با ضخامت حداقل ۸۰ میکرون می باشد

سازه از نبشی ۶×۶×۶ میلیمتر می باشد

تمام اندازه ها به واحد میلیمتر می باشد

تایید کنندگان : (امضای مهندسین فنی)	دفتر مهندسی و نظارت	شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
هادی منصوریان	طراحی و ترسیم: آشورنژاد - محسن زاده	پایه مقعره سنجاقی
محمد رضا محسن زاده	کنترل: احمد پرزگر	جهت مقعره میانی پلیمری
ابوالفضل فتح نیا	تصویب: مهدی دادگر	
علی آشورنژاد		
	تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹	شماره استاندارد: ویرایش