


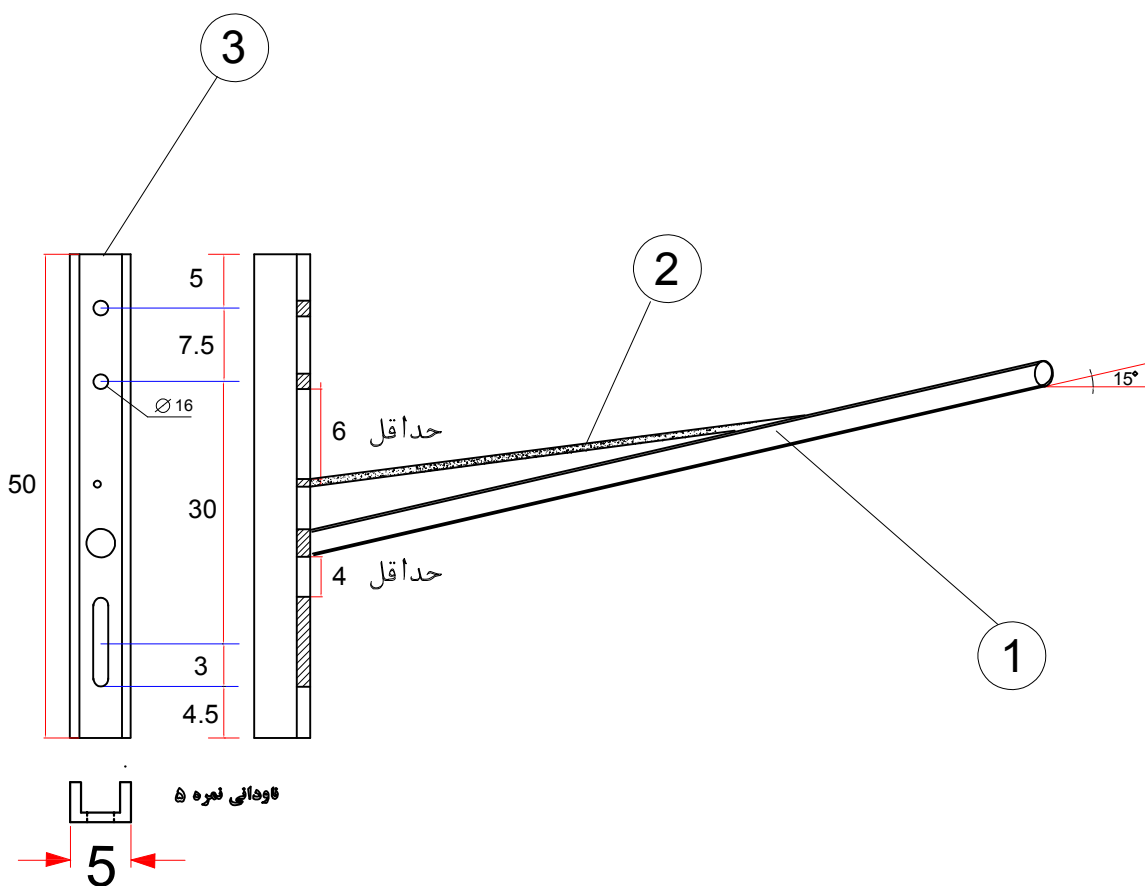

اندازه m	شرح کالا	
۱	لوله سیاه نمره ۳	1
۰/۵	میلگرد نمره ۱۴	2
۰/۵	ناودانی نمره ۵ یا ورق مشابه با ضخامت ۰/۵	3

توضیحات

- ۱- قطر خارجی لوله ۳ از ۳۵ میلیمتر بیشتر نباشد.
- ۲- ضخامت لوله ۳ از ۲/۵ میلیمتر کمتر نباشد.
- ۳- لازم است با پانچ نمودن محل وصل لوله و میلگرد به ناودانی جوشکاری از پشت ناودانی انجام گردد.
- ۴- نوع پوشش گالوانیزه گرم با ضخامت حداقل ۸۵ میکرون میباشد.
- ۵- میلگردهای مصرفی می باید بدون عاج و ساده باشد.

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی		تایید کنندگان : (امضای کمیسیون فنی)
		هادی منصوریان
		محمد رضا محسن زاده
		ابوالفضل فتح نیا
		علی آشورخواه
دفتر مهندسی و نظارت		تاریخ
طراحی و ترسیم: آشورخواه - محسن زاده		۱۴۰۰/۰۴/۲۹
کنترل: احمد پورزگر		
تصویب: مهدی دادگر		
بازو چراغ امتری		ویرایش
شماره استاندارد:		