




طول (سانتی متر)	اجزاء تشکیل دهنده
۲۰۰	لوله سیاه نموده یک و یک چهارم اینچ (۱ - ۱/۴)
۱۲۰	میلگرد ساده نموده ۱۴
۶۰	ناودانی بال شیدار سنگین نموده ۶
۶۷	میلگرد ساده نموده ۱۰

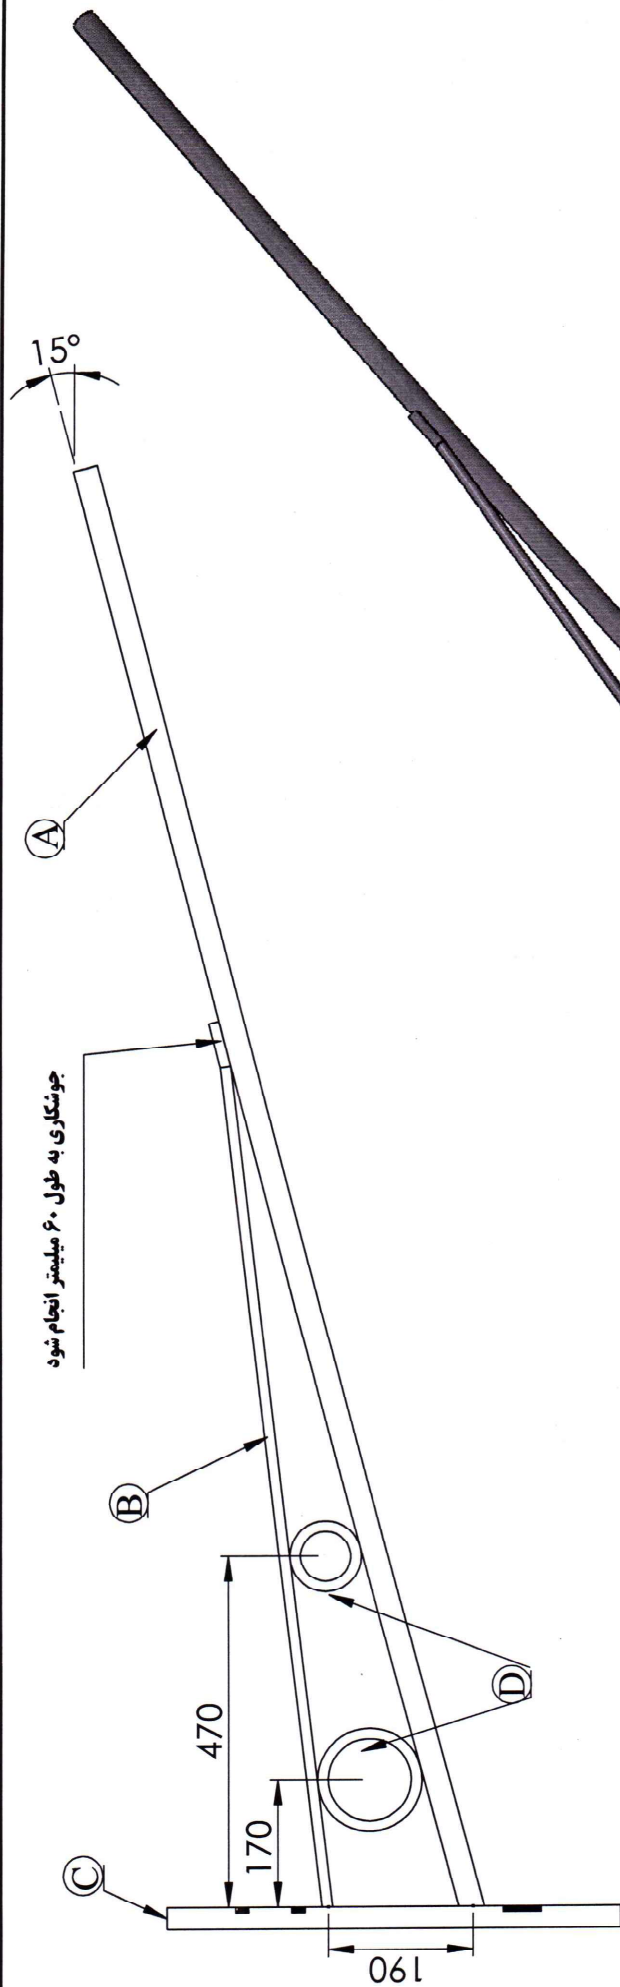

شرکت توسعه نیروی
برق استان خراسان رضوی

بازو چراغ ۲ متری

عنوان شیت: بازو چراغ ۲ متری

شماره شیت: ۳

تعداد شیت: ۴

تاریخ ویرایش: ۹۵/۰۶/۰۲

شماره ویرایش: ۰۱

کارگروه تدوین مشخصات فنی (کد: ۱۲۸۷۴۳)

دفتر مهندسی و مطالعات شبکه

کارشناس مسئول استاندارد ها

نماینده کمیته فنی و بازگویی

توضیحات:

- ۱- کلیه اندازه ها به میلیمتر می باشد.
- ۲- ضخامت لوله نموده یک و یک چهارم (۱ ، ۱/۴) اینچ از ۲/۷۵ میلیمتر کمتر نباشد.
- ۳- لازم است با پانچ نمودن محل وصل لوله و میلگرد به ناودانی جوشکاری از داخل ناودانی انجام گردد.
- ۴- نوع پوشش گالوانیزه گرم با ضخامت حداقل ۸۵ میکرون می باشد.
- ۵- مشخصه / نام سازنده روی قسمت بیرونی ناودانی درج گردد.