

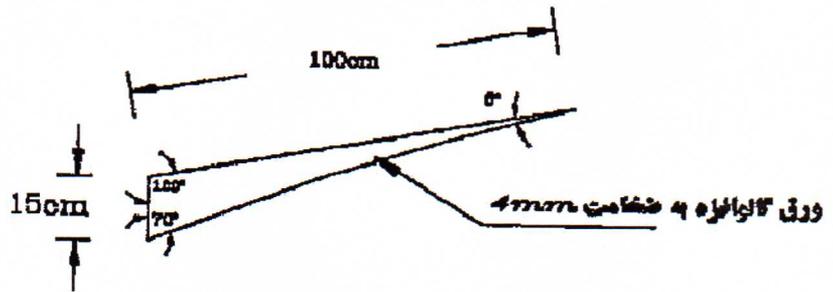



نوع و نحوه به قطر ۸ سانتی



لوله سیاه نمره ۲
ضخامت لوله سیاه ۳ سانتی می باشد
ø4cm

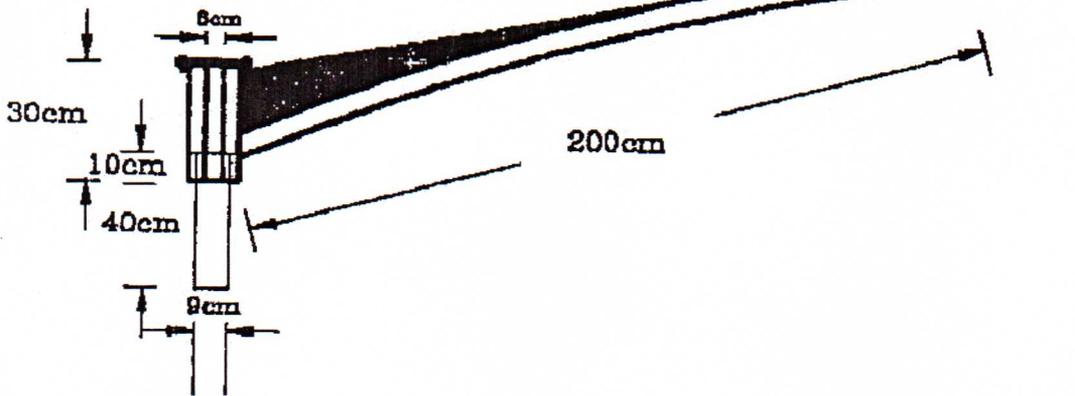

جوشکاری محل کلیه اتصالات بصورت یکپارچه باشد
جوشکاری بازو هم از بیرون و هم از داخل باشد

نوع پوشش گالوانیزه گرم با ضخامت حداقل ۸۵ میکرون

مشخصات فنی بازو چراغ پایه های منشوری 2 متری				شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی	
کار گروه تدوین مشخصات فنی (دستورالعمل شماره 12W14)				شماره ویرایش: ۰۱	
تصویب کننده:	تایید کننده:	کنترل کننده:	تهیه کننده:	تاریخ ویرایش:	۱۳۹۳/۱۰/۰۸
معاونت مهندسی و برنامه ریزی	دفتر مهندسی و مطالعات شبکه	نماینده کمیته فنی و بازرگانی	کارشناس مسئول استاندارد ها	شماره شیت:	۲
				تعداد کل شیت ها:	۴

