


نوع پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت ۱۵ میکرون میباشد.
اندازه ها بر حسب میلیمتر می باشد.

تاییدکنندگان (اعضاء کمیسیون فنی)		دفتر مهندسی و نظارت		شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی	
هادی منصوریان		طراحی و ترسیم:			
علی رضا قاسمی پور		محسن زاده	کنترل:	لوله نگهدارنده کابلی سبز درپ کبرا هتتری شهری	
ابولحسن عرفی		علی رضا قاسمی پور	تصویب:		
محمد رضا محسن زاده		ضامن	تاریخ:		
سید علیرضا یوسفی		۹۴۳/۵/۱۱		شماره استاندارد:	

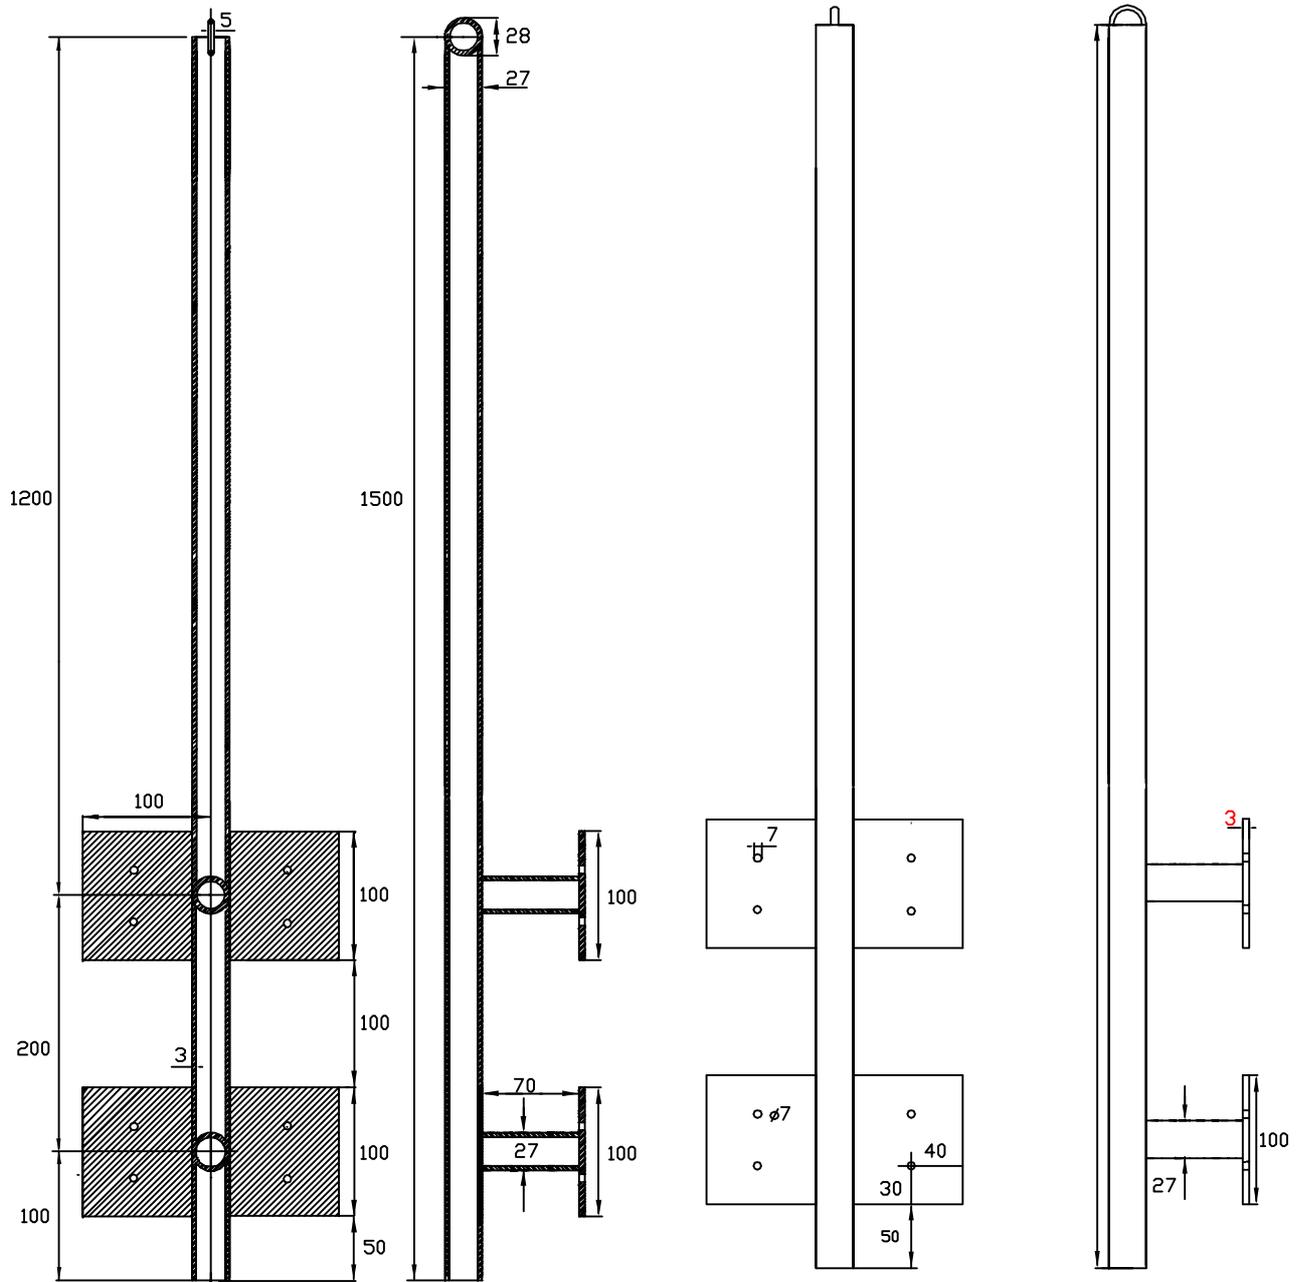

نوع پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت ۸۵ میکرون میباشد. اندازهها بر حسب میلیمتر است

نایبکنندگان (اعضاء کمیسیون فنی)	دفتر مهندسی و نظارت		شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
هادی منصوریان	محسن زاده	طراحی و ترسیم:	
علی رضا قاسمی پور	علی رضا قاسمی پور	کنترل:	لوله نگهدارنده کابل سرد درپ هرا هتیری شهری
ابولحسن عرفی	ضامن	تصویب:	
محمد رضا محسن زاده		تاریخ	شماره استاندارد:
سید علیرضا یوسفی	۹۴۸۵۱۱		