


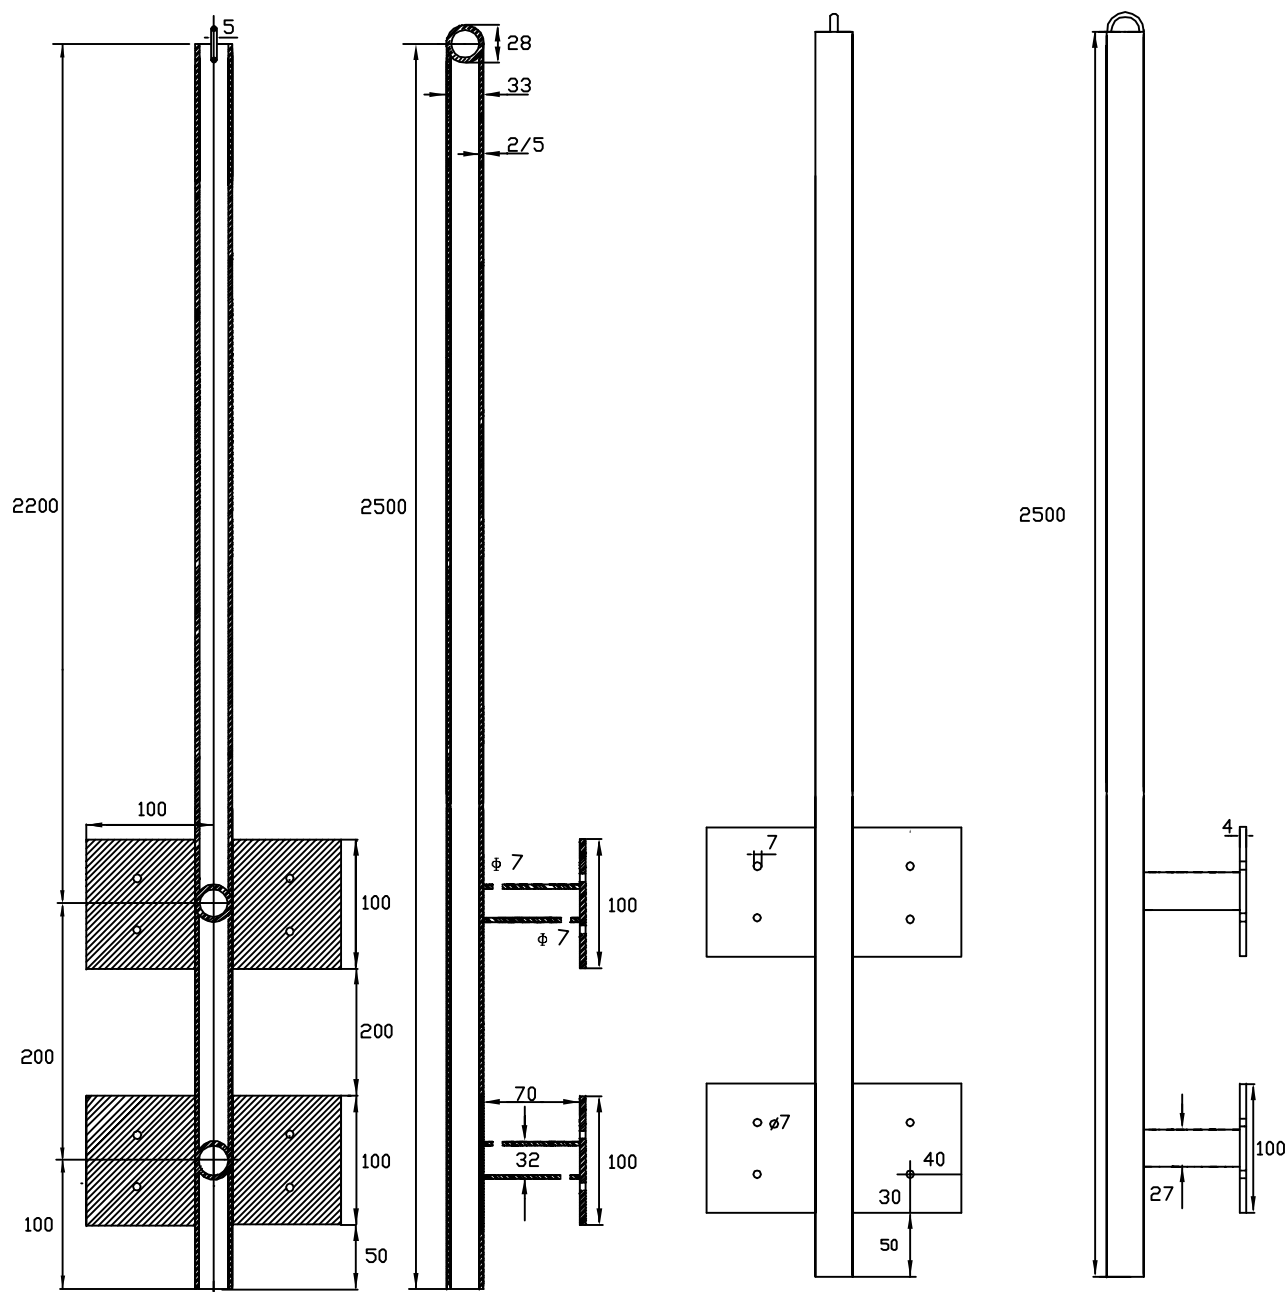

توضیحات

- ۱- اندازه ها بر حسب میلیمتر می باشد.
- ۲- ضخامت لوله از ۲٫۵ میلیمتر کمتر نباشد.
- ۳- میلگردهای مصرفی می باید عاج دار باشد.
- ۴- قطر خارجی لوله (یک اینچ) از ۳۲ میلیمتر کمتر نباشد.
- ۵- نوع پوشش گالوانیزه گرم با ضخامت حداقل ۸۵ میکرون می باشد.

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی		دفتر مهندسی و نظارت		تاییدکنندگان (اعضاء کمیسیون فنی)	
لوله نگهدارنده گابی سر درپ ۲ متری شهری		طراحی و ترسیم:		هادی منصوریان	
		کنترل :		علی رضا قاسمی پور	
		تصویب :		ابولحسن عرفی	
		تاریخ		محمد رضا محسن زاده	
شماره استاندارد:		۹۳/۵/۱۱		سید علیرضا یوسفی	