



دریوش بالایی لوله به صورتی جوش داده شود  
که امکان نفوذ مواد کالوآئیزه وجود داشته باشد  
حلقه بالایی جهت عبور روغن کلمپ  
به صورت مناسب از طرفین جوش داده شود

لوله استاندارد نمره ۳  
با قطر خارجی ۳۲ میلیمتر و ضخامت ۳ میلیمتر

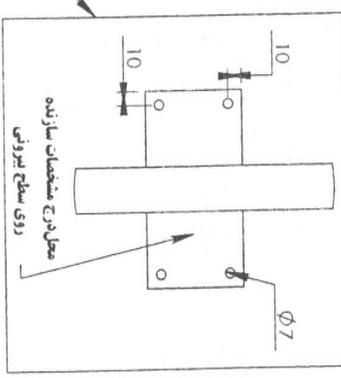

- کلیه اندازه ها بر حسب میلیمتر می باشد.
- لوله فولادی سیاه درز دار مورد استفاده از نوع استاندارد نمره ۳ (با قطر خارجی ۳۲ میلیمتر (یک و یک چهارم اینچ)) با ضخامت ۳/۲ میلیمتر باشد.
- حداقل ضخامت کالوآئیزه گرم در هر نقطه ۷۰ میکرون و میانگین کل نقاط حداقل ۸۵ میکرون باشد.
- نام / مشخصه سازنده بر روی سطح بیرونی صفحه ۷۰ × ۱۴۰ به نحوی درج شود که پس از نصب لوله روی دیوار قابل رویت باشد.
- صفحه های ۱۴۰ × ۷۰ از ورق فولادی با ضخامت ۵ میلیمتر مطابق شکل فوق و به صورت صاف و در راستای هم با جوشکاری مناسب نصب گردد.
- حلقه های روی لوله از میلگرد صاف با ضخامت و اندازه های مندرج در شکل فوق با جوشکاری مناسب نصب گردد.
- دریوش بالایی لوله به صورت مناسب جوش داده شود و در قسمت خمش بالین لوله سوراخی به قطر ۵ میلیمتر تعبیه شود تا مواد کالوآئیزه به داخل لوله نیز نفوذ نماید و سپس خارج گردد.

عنوان شیت: مشخصات فنی	شماره شیت: ۱	تعداد شیت: ۱
تاریخ ویرایش: ۹/۷/۳۴	شماره ویرایش: ۰۳	

لوکه کالوآئیزه سردرب  
نمره ۳ (یک و یک چهارم اینچ)

مهندسه کیمیا فنی و گازگانی  
کارشناس مسئول ایمنی پروژهها  
دفتر مهندسی و ملاحظات شبکه

